


## CÔNG ĐIỆN

### Về việc chủ động ứng phó với ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn  
Tập đoàn Điện lực Việt Nam điện:

- Các Công ty thủy điện: Ialy, Sê San, Trị An;
- Các nhà máy nhiệt điện: Vĩnh Tân 4, Thủ Đức;
- Các Tổng công ty Phát điện 1, 2, 3;
- Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia;
- Tổng công ty Điện lực miền Trung, Nam, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia;
- Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ Thông tin;
- Trung tâm Thông tin Điện lực.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 07 giờ ngày 08/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực miền Trung Phi-líp-pin. Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực miền Trung Tây Nguyên và Nam Bộ, khu vực đã bị thiệt hại nặng nề do bão, mưa lũ thời gian qua.

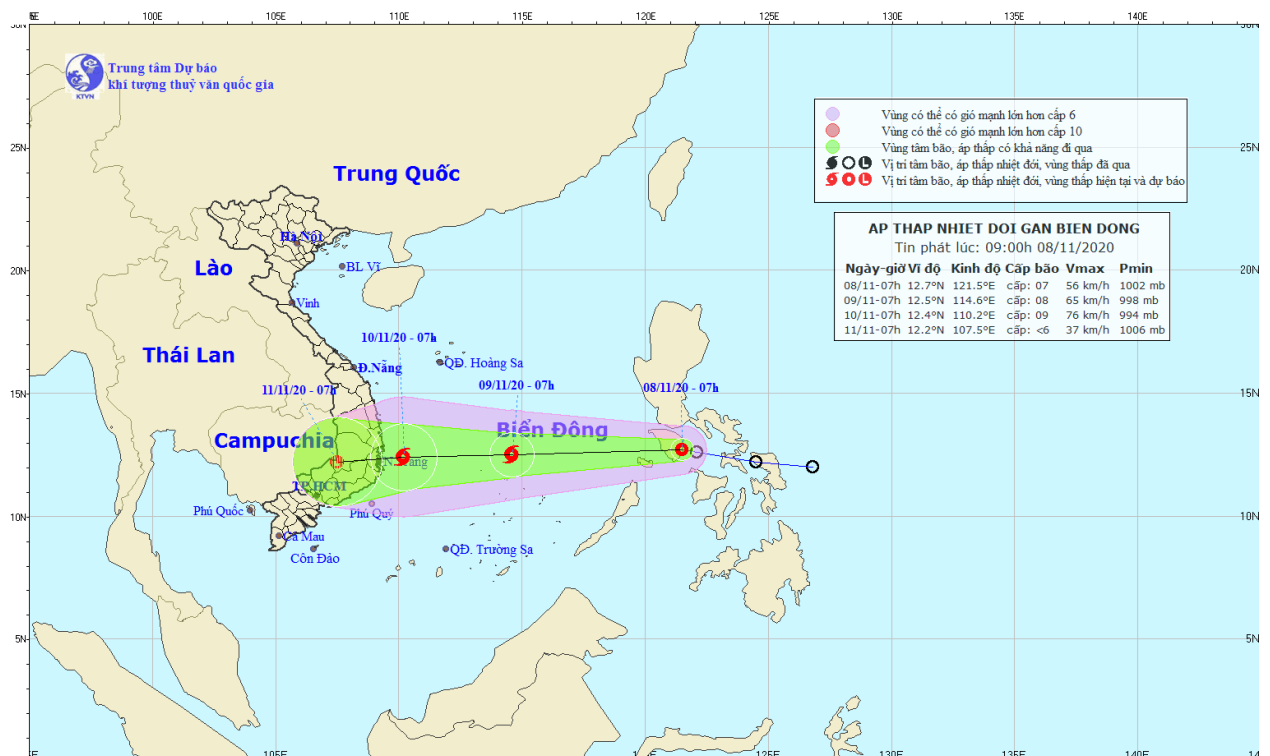

Để chủ động ứng phó với ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về

tài sản, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị:

1. Thực hiện các nội dung chỉ đạo liên quan tại Công điện số 36/CD-TW ngày 08/11/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và TKCN (đính kèm).

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 1995/CT-EVN ngày 31/3/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 07/4/2020 của Bộ Công Thương về tăng cường công tác PCTT&TKCN năm 2020 và Chỉ thị số 14/CT-BCT ngày 15/9/2020 của Bộ Công Thương về triển khai một số biện pháp cấp bách đề chủ động ứng phó với thiên tai.

3. Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về thiên tai của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia để chủ động có các biện pháp ứng phó kịp thời. Cập nhật, thực hiện đầy đủ các nội dung trong Công điện, văn bản chỉ đạo của các cấp được đăng tải trên trang web <http://phongchongthientai.evn.com.vn> của Tập đoàn.

4. Chuẩn bị mọi nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư để kịp thời triển khai các phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ” nhằm khắc phục hậu quả, sự cố do thiên tai gây ra đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, công trình điện lực. Các lực lượng xung kích sẵn sàng huy động để nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai.

5. Các đơn vị tổ chức trực ban đầy đủ, tuyệt đối không được chủ quan và tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó, khẩn trương khắc phục ảnh hưởng của thiên tai. Đối với đơn vị bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai phải cập nhật báo cáo, số liệu đầy đủ trên trang web <http://phongchongthientai.evn.com.vn>. Phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí để cung cấp, đăng tải thông tin đầy đủ, chính xác.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BCĐ Trung ương về PCTT (để b/c);
- BCH PCTT&TKCN BCT (để b/c);
- Hội đồng thành viên (để b/c);
- Tổng giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng giám đốc;
- Công đoàn EVN;
- BCH PCTT&TKCN EVN;
- Lưu: VT, AT.

**TRƯỞNG BAN CHỈ HUY**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Ngô Sơn Hải**